

ECAP seviye transmitterleri, iletken sıvılarda, düşük iletkenlikli sıvılarda, katı partiküllü ve toz malzemelerde, yapışkan ve asit/bazik sıvılarda seviyenin ölçülmesi amacıyla kullanılan kapasitif seviye sensörüdür.

Elektrod çubuğu ile tank duvarı arasına malzeme geldiğinde bir kapasite olmaktadır. Bu kapasite değişimini hassas bir şekilde ölçerek analog sinyale çevirir.

Dolu - boş kalibrasyonu kolay ve güvenilir bir şekilde yapılabilir.

Özellikle makina imalatçıları için değişik dizaynlar ile endüstriyel seviye ölçümü konusunda farklı çözümler sunulmaktadır.


Uygulamalar :

Sıvı tankları, glikol tankları, gıda makinalar, soğutma sıvı tankları, gemiler, salamura tankları, atık su, şarap depoları, temiz su depoları...

Yağ tankları, CO₂ sıvı tankları, yüksek sıcaklıklı tanklar, düşük iletkenlikli sıvılar.

Tahıl deposu, çimento silosu, kum, hamur, süt tozu, yem, un, organik ve plastik granül tankları.

Sıcak yapışkan ve yüksek viskoziteli asit ve kimyasal sıvılar.

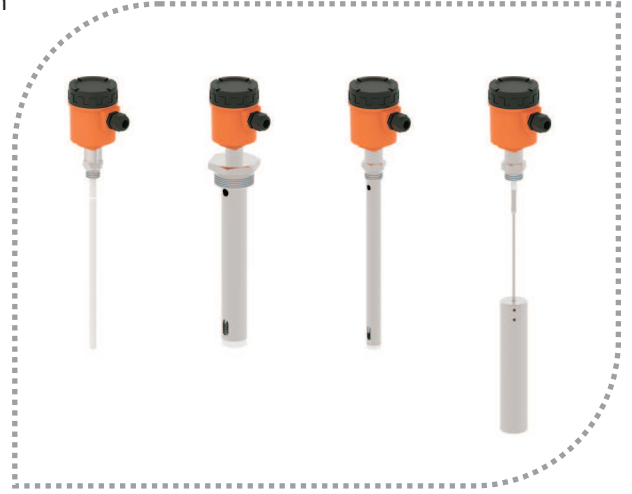

ECAP

KAPASİTİF SEVİYE TRANSMİTTERİ

ECAP 101 , ECAP 102 , ECAP 103 , ECAP107
ECAP 202 , ECAP 203 , ECAP 204 , ECAP 205 , ECAP 20S
ECAP 304 , ECAP 305 , ECAP 306 , ECAP30S
ECAP 408A , ECAP 408B , ECAP 408T , ECAP 408Tp

Avantajları :

- * Hareketli parçası yoktur,
- * Yüksek basınç ve sıcaklığa dayanıklı dizayn.
- * Kolay montaj edilebilir, modüler yapıdadır.
- * Köpük, sıvı sıçramasından etkilenmez.
- * Titreşimden etkilenmez, dayanıklı mekanik yapıdadır.
- * Zero Span ayarı kolay yapılabilir.
- * Komple sensör boyunca ölçeklenebilir.
- * Ters montajda çalışılabilirlik.




Teknik Özellikleri :

Ölçülecek Malzeme	İletken sıvılar Düşük iletkenlikli sıvılar Katı partiküllü malzemeler Yapışkan ve asit/bazik sıvılar
Besleme	9-36 VDC
Çıkış	4-20 mA iki telli Std. 0-20 mA - 4-20 mA, 0-10 V üç telli Ops.
Hassasiyet	± % 0,5 , ± % 0,8 , ± % 1
Linearite	% 0,5
Kapasite Ölçü Sahası	1pF...3nF
Min. Di-Elektrik Sabiti	1,6 ε _r
Bağlantı Malzemesi	304 Pas.Çelik Ops. 316 Pas.Çelik
İzolasyon Malzemesi	PFA Std. Ops. PEEK, PTFE , Kauçuk , FKM
Muhafaza Malzemesi	PBT Std., Ops. Alüminyum, Pas.Çelik
Çalışma Basıncı	(-) 1 bar...100 bar (Modele göre değişir)
Çalışma Sıcaklığı	(-) 40 °C / (+) 150 °C (Modele göre değişir) Soğutucu aparatı ile 200 °C'ye kadar Kriyojenik Tank İçin (-) 196 ° Kauçuk Kaplı için (-) 50 °C...(+) 80 °C FKM için (-) 30 °C ...(+) 200 °C Seramik için maks. 400 °C
Ortam Sıcaklığı	(-)20 °C / (+) 60 °C
Gösterge	Power ve ayarlama ledli
İzolasyon	Maks. 500 V
Güç Tüketimi	Maks. 50 mW
Elektrik Bağlantısı	Klemens
Koruma Sınıfı (EN60529)	PBT - IP 66 , Alüminyum , Pas. Çelik IP 65
Test	EMC, Düşük Voltaj
Proba Gelebilecek Kuvvet	Maks. 40 Nm
Ağırlık	ECAP 101 250 mm için 295 g.

Çalışma Prensibi :

Elektriksel kapasite tanımı, iki paralel iletken plaka kullanıldığı varsayılarak;

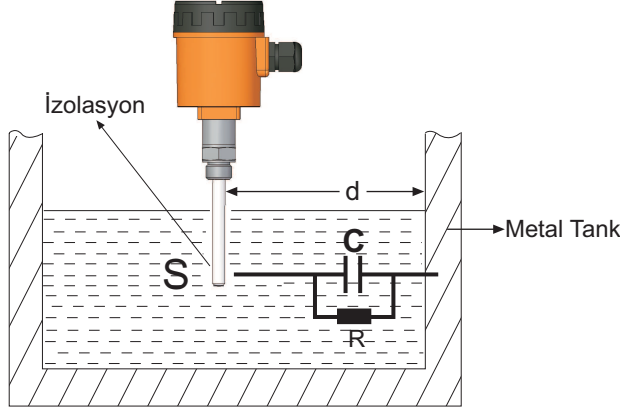

$$C = \frac{\epsilon_0 \cdot \epsilon_r \cdot S}{d}$$


C: Kapasite , Farad

S: Yüzey Alanı , m²


d: Mesafe , mt

Ancak pratikte bu ifadenin kullanılabileceği sensör tipi yok denecek kadar azdır. Özellikle aralık (d) büyük olduğundan (ki genel olarak böyledir.) Kaçak alanların artması nedeniyle, yukarıdaki formülün doğruluğuna güvenmek artık mümkün olmayacaktır. O halde özellikle mesafe ölçümlerinde artık kapasiteden çok empedans ölçmek çok daha doğru sonuç vermektedir.

Kapasite



Empedans



Empedans ifadesi $Z = R + jL\omega + (jC\omega)^{-1}$ şeklinde verilir. R reel bileşen olarak tanımlanır ve ortamın iletkenliğini temsil eder.

$jL\omega$ ikinci bileşen endüktif reaktans olarak tanımlanır. Bu bileşen kapasitif ölçüm yapıyor olsak bile mevcuttur.

Ancak biz bunu yok farzederiz. Bu şekilde ölçümlerde ortamın elektrostatik özelliklerini baz alarak sonucu değerlendirdiğimizden hata olmayacaktır. Sonuçta empedans ifademiz $Z = R + (jC\omega)^{-1}$ olacaktır.

Ürettiğimiz kapasitif sensörlerde ölçüm yük transferi metoduyla yapılmaktadır.

Toplam emdedans $Z = V / I$ ifadesiyle verilir.

I (Akım) $I = Q / t$

Q (Coulomb)

t (sn)

Ölçmek istediğimiz kapasitif reaktans ise; $(jC\omega)^{-1}$ şeklindedir . Yani yük ile empedans aynı fazdadır. Özetle, ortama aktarılan yük, kapasitif reaktans ile doğru orantılıdır.

Koaksiyel tarzda üretilmiş sensörler için ;

a : Merkez elektrod yarıçapı


b : Dış ekran yarıçapı

L : Uzunluk



$$C = \frac{2 \cdot \pi \cdot \epsilon_0 \cdot \epsilon_r}{\ln(b/a)} \cdot L \quad \text{ifadesi ile empedans hesabı yapılmaktadır.}$$

Üretimde olan tüm modellerimizde uzunluğa bağlı olarak 10 KHz...250 KHz aralığında uyarım uygulanmaktadır. ($\omega = 2 \times \pi \times f$)
İletkenlik bileşeni (R) etkisinin doğrusallık hatasına sebebiyet vermesi elektronik devre tasarımı ve mekanik tasarım ile engellenmiştir.
1ppm değerinden az ve sıfır kabul edilebilir bir değere düşürülmüştür.

Proses Basınç / Sıcaklık Grafiği

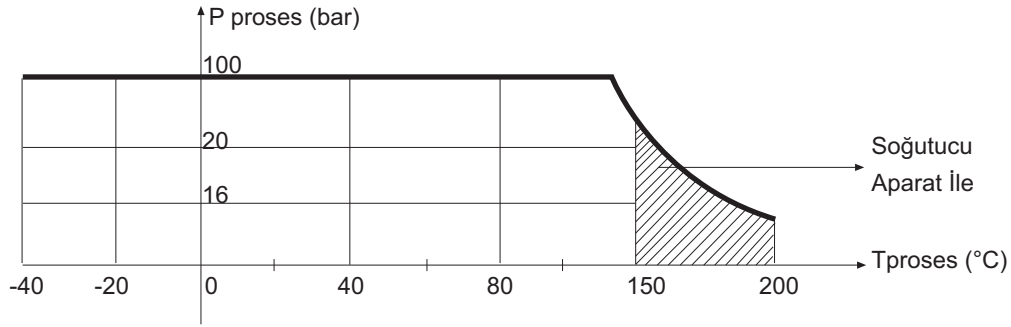


Ortam Basınç / Sıcaklık Grafiği

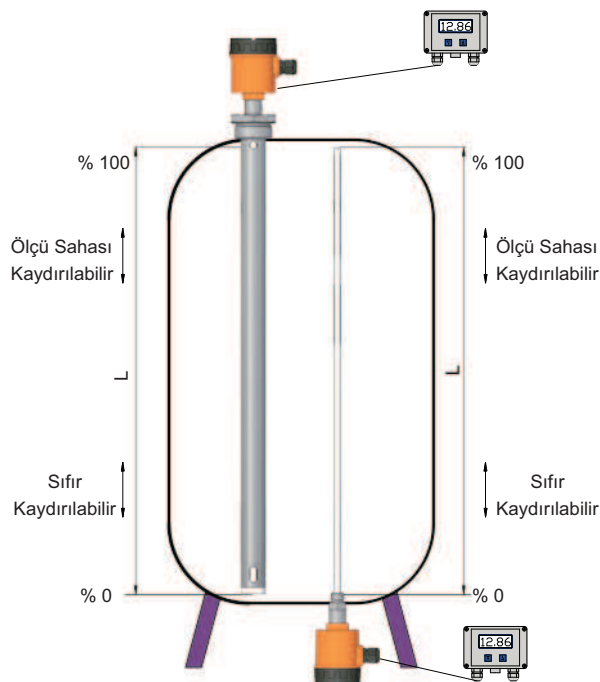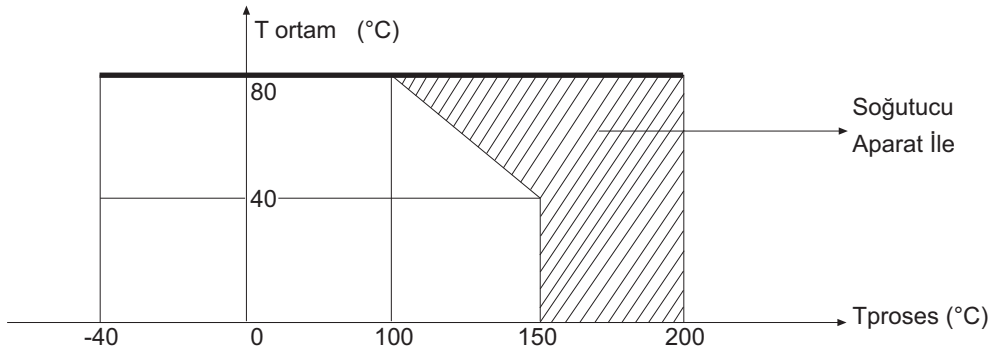

*Ölçü sahası ve sıfır noktası prob boyunca 1/10 oranında ayarlanabilir.

*Ters şekilde monte edilebilir.

Örnek Uygulamalar:

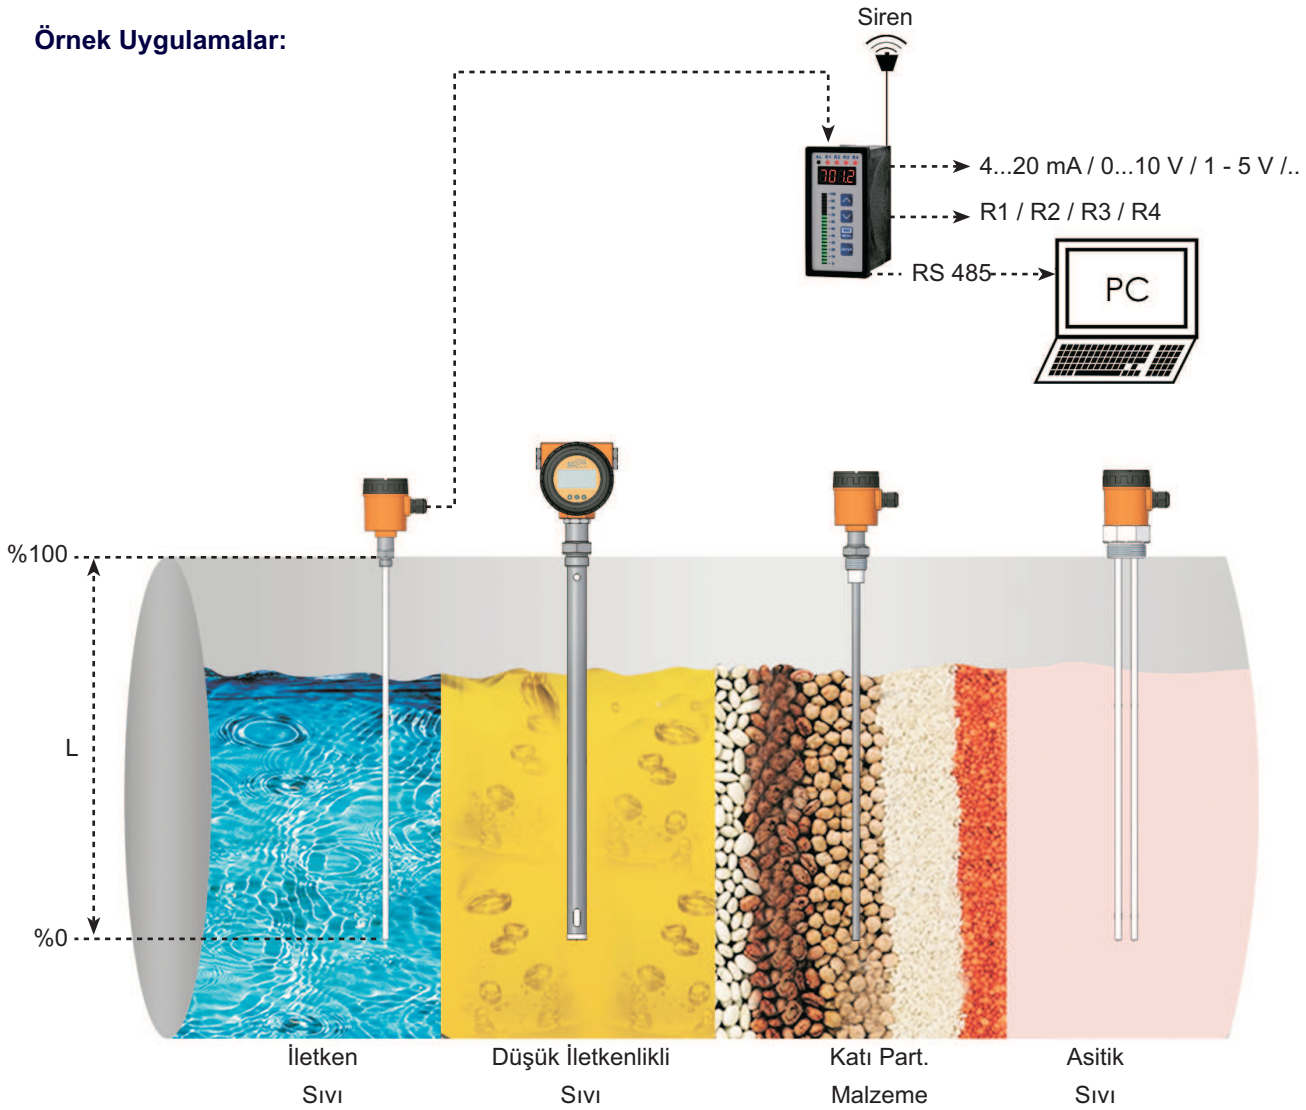

Kablolu Elektronik Ünite:

Sahada kolay kalibrasyon için dış şartlara karşı korumalı bir kablo kullanılarak elektronik ünite ile sensör kısmı ayrılabilir. Kullanılan kablounun özelliği ile kapasitif ölçüme bir etkisi bulunmadan kullanıcıya montaj kolaylığı sağlamaktadır.

Koruma Kılıfı :


ECAP 101.../S

Malzeme : 304 Pas. çelik


Kaynaklı imalat

Açılıp - Kapanır Menteşeli


Dış şartlara karşı şalteri korumak için.

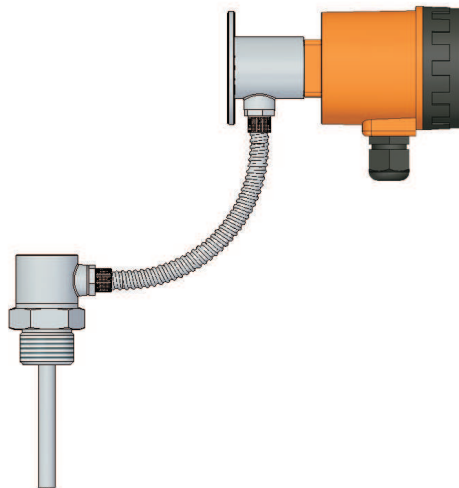

Parçalar :

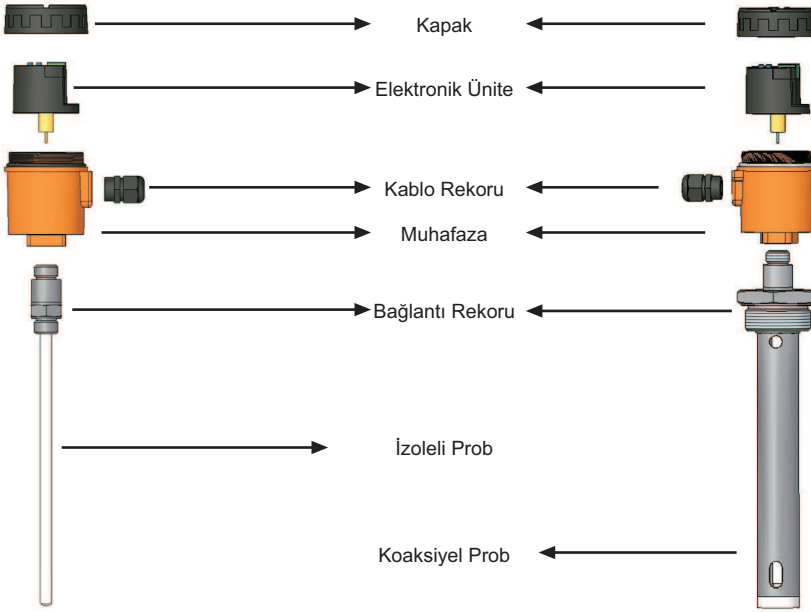


Soğutucu :

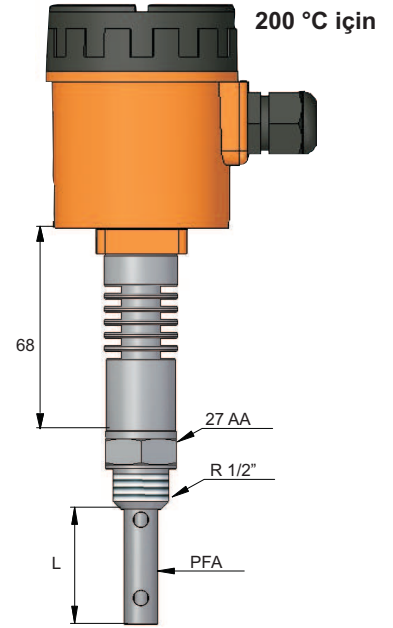


Elektrik Bağlantısı :

B010 Alüminyum Muhafaza (Çift Hücreli için)

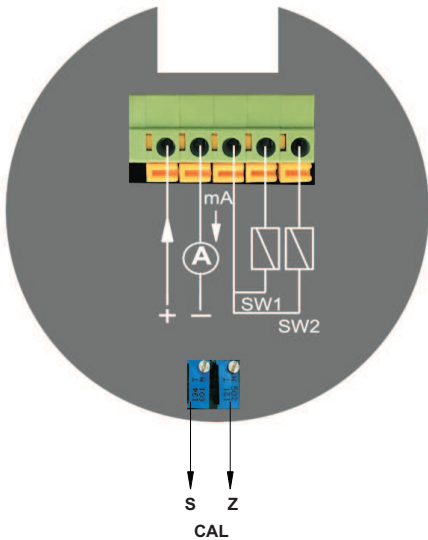


4-20 mA İki telli + 2 PNP NA


4-20 mA İki Telli

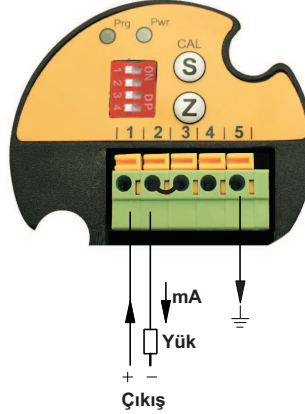


4-20 mA Üç Telli

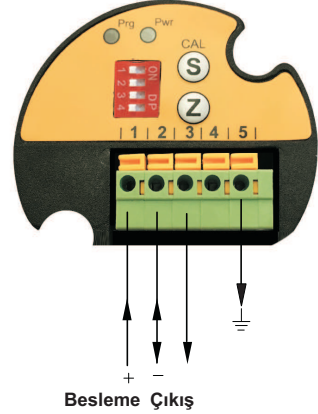

0-20 mA Üç Telli

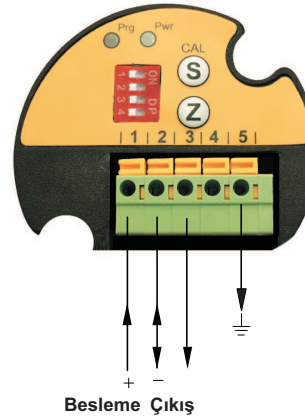

0-10 V Üç Telli

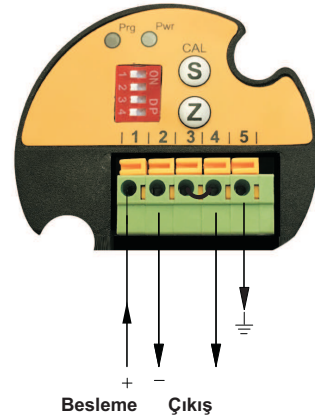

Kalibrasyon Tuş Tanımlama :

Z (Sıfır ayarı-Zero) : Ölçüm başlangıç seviyesi - 4 mA - ayarı.

Fabrika çıkışında, tank tamamen boş farzedilerek 4 mA ayarı yapılmıştır. Tekrar ayar gerekiyorsa, tank başlangıç seviyesine kadar doldurulup Z butonu ile 4 mA çıkış ayarlanır.

S (Ölçme sahası-Span): Ölçüm üst seviyesi - 20 mA - ayarı

Fabrika çıkışında tank elektrod boyu kadar dolu farzedilerek 20mA ayarlanmıştır. Tekrar ayar gerekiyorsa, tank 20mA istenen seviyeye kadar doldurulup S butonu ile mA çıkışı tekrar ayarlanır.


Çıkış Sinyali Switch Ayarı :

Çıkış sinyali seçiminde 3. ve 4. switchler aktiftir ve sadece enerji verildiğinde konfigürasyon belirlenir.


Besleme gerilimi: 9-36 VDC

Maksimum yük direnci (R_L) = $(V_{sup} - 3) / 0.02$ [Ω]


Normal çalışma sırasında yapılacak değişiklikler etkili değildir!



4-20 mA İki Telli




4-20 mA Üç Telli



0-20 mA Üç Telli

veya



0-10 V Üç Telli

Kalibrasyon:

Sadece 1 numaralı switch aktiftir. SW1 ON Pozisyonuna getirildiğinde, kırmızı LED flaş yapmaya başlar(1sn aralıklı).

Z butonuna yeşil LED bir kere flaş yapana kadar basılarak sıfır noktası ayarlanır.

S butonuna yeşil LED bir kere flaş yapana kadar basılarak ölçme sahası ayarlanır.

SW1 OFF konumuna alındığında, hafızaya kaydedilir ve normal çalışma moduna dönlür.



☐ S → Span Seviyesi

☐ Z → Sıfır Seviyesi

Ölçü sahası kaydırma :



SW2 ON konumuna alındığında aktif olur.



SW2 ON konumunda iken, SW3 ON yapılırsa, kalibrasyon sırasında belirlenmiş olan **span** noktası **YUKARI** kayar (yükselir, sıfır noktasından uzaklaşır.) İstenilen değere geldiği zaman switch off konuma alınır.



SW2 ON konumunda iken, SW4 ON yapılırsa, kalibrasyon sırasında belirlenmiş olan **span** noktası **AŞAĞI** kayar (azalır, sıfır noktasına yaklaşır.) İstenilen değere geldiği zaman switch off konuma alınır.

Sıfır noktası kaydırma :



Önce **SW2 ON**, sonra **SW1 ON** konumuna alındığında aktif olur.



SW2+SW1 ON konumunda iken, SW3 ON yapılırsa, kalibrasyon sırasında belirlenmiş olan **span** noktası **YUKARI** kayar (yükselir, span noktasına yaklaşır.) İstenilen değere geldiği zaman switch off konuma alınır.



SW2+SW1 ON konumunda iken, SW4 ON yapılırsa, kalibrasyon sırasında belirlenmiş olan **sıfır** noktası **AŞAĞI** kayar (alçalır, span noktasından uzaklaşır.) İstenilen değere geldiği zaman switch off konuma alınır.

Muhafaza :



SİPARİŞ KODU	TİP	MALZEME	KORUMA SINIFI	SICAKLIK (°C)	BOYUT a x b x c (mm)
050	B10p	Plastik (PBT)	IP 65	(-) 40...(+) 150	96 x 77
053	B11p	Plastik (PVDF)	IP 65	(-) 40...(+) 120	96 x 77
103	B20p	Plastik (PBT)	IP 65	(-) 40...(+) 150	132 x 104
503	B10x	Alüminyum	IP 65	(-) 40...(+) 150	96 x 77
603	B20x	Alüminyum	IP 66	(-) 40...(+) 200	132 x 104
750	B22x	Alüminyum	IP 66	(-) 40...(+) 150	114x102
851	B010x	Alüminyum (Çift Hücreli)	IP 68	(-) 40...(+) 100	91 x 116
800	B101x	Pas. Çelik	IP 65	(-) 40...(+) 150	108 x 79

Koruma Kılıfı :

Malzeme : 304 Pas. çelik
Kaynaklı imalat
Açılıp - Kapanır Menteşeli
Dış şartlara karşı şalteri
korumak için.



Ürün Etiketi:

Üretici Markası

Ürün İsmi

Onay İşareti



LEVEL TRANSMITTER

Type : ECAP 101-9400-1-006-19-01-67-02-00/0

Power Supply : 24 VDC ± %10

Output : 4-20 mA Two Wires

Process Temp. : (-)40 °C...(+)150 °C

Mech. Con. / Lenght (mm): 1" BSP / 1000

S.N. : IE20030200-0001

MADE IN TURKIYE

www.ensim.com.tr

Uyarı Sembolleri

Üretici Web Sitesi

Model


Seri No

Model

Seri No

Mekanik Bağlantı :


Dişli

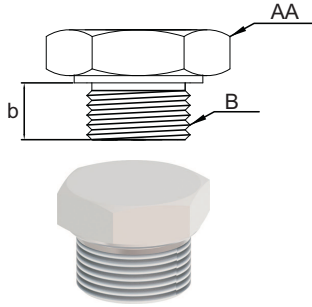

(ISO228-1)

Sipariş Kodu	Ölçü B	AA (mm)	Diş Boyu b (mm)
0001	R 1/8"	17	12
0002	R 1/4"	17	12
0003	R 3/8"	24	20
0004	R 1/2"	27	14
0005	R 3/4"	32	14
0006	R 1"	41	23
0008	R 1 1/4"	51	23
0009	R 1 1/2"	60	23
0012	R 2"	70	23

Flanşlı

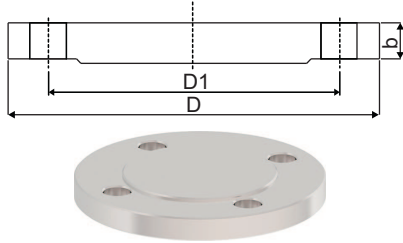

Sipariş (ISO1092-1)

Kodu	PN 16	D (mm)	D1 (mm)	b (mm)
0502	DN 25	165	85	16
0503	DN 32	140	100	16
0505	DN 50	165	125	18
0507	DN 80	200	160	20
0508	DN100	220	180	20


Sipariş (ISO1092-1)

Kodu	PN 40	D (mm)	D1 (mm)	b (mm)
0702	DN 25	115	85	18
0703	DN 32	140	100	20
0705	DN 50	165	125	20
0707	DN 80	200	160	20
0708	DN 100	235	190	24

Sipariş (ANSI B16.5)

Kodu	150 LBS	D (mm)	D1 (mm)	b (mm)
1005	DN 50	152,4	121	19
1006	DN 65	177,8	139,7	22,2
1007	DN 80	190,5	152,4	23,8
1008	DN 100	228,6	157,2	23,8


Clamp



Sipariş (ISO2852)

Kodu	Ölçü	D (mm)	b (mm)
1501	DN 32	50,5	15
1502	DN 50	64	17
1503	DN 65	91	17

Dairy

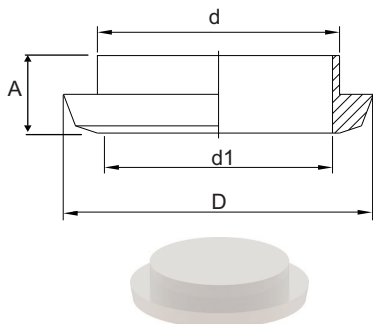

Sipariş


Kodu	Ölçü	Ölçü	D (mm)	d1 (mm)	A (mm)
1600	DN 40	DN 40	56	48	13
1601	DN 50	DN 50	68	61	14
1602	DN 100	DN 100	121	114	20

Örnek Modeller:

İLETKEN SIVILAR

ECAP 101

Komple İzoleli Prob
İletken Tank

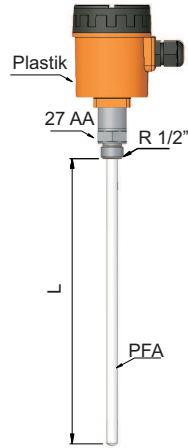


Maks. 4 m.

(-) 1 bar...(+) 100 bar

(-) 40 °C...(+) 150 °C

ECAP 102

Komple İzoleli Koaksiyel Prob
Yalıtkan Tank

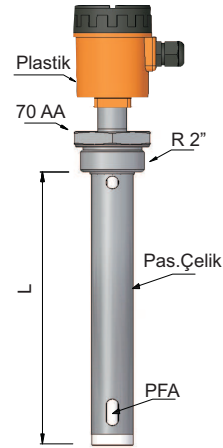


Maks. 4 m.

(-) 1 bar...(+) 100 bar

(-) 40 °C...(+) 150 °C

ECAP 103

Komple İzoleli , Koaksiyel Prob
Yalıtkan Tank

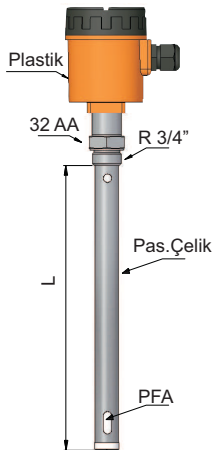


Maks. 1 m.

(-) 1 bar...(+) 100 bar

(-) 40 °C...(+) 150 °C

ECAP 107

Komple İzoleli Halat
İletken Tank

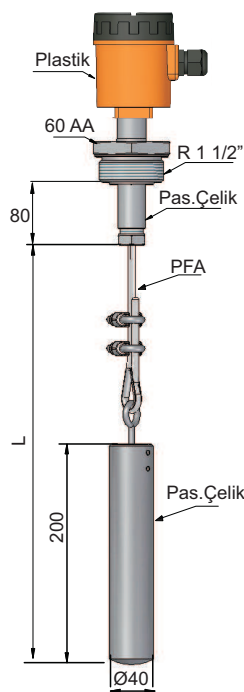


Maks. 16 m.

(-) 1 bar...(+) 60 bar

(-) 40 °C...(+) 150 °C

ECAP 107

Komple İzoleli Halat
İletken Tank

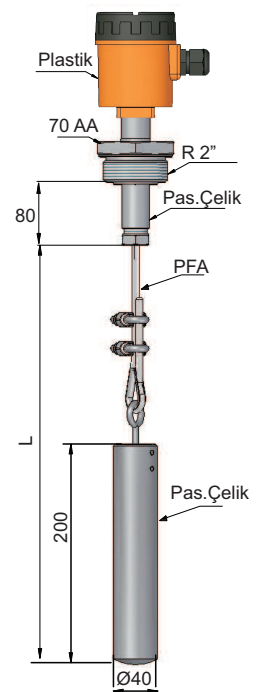

Maks. 32 m.

(-) 1 bar...(+) 60 bar


(-) 40 °C...(+) 150 °C

Örnek Modeller:

D Ü Ş Ü K İ L E T K E N L İ K L İ S İ V İ L A R

ECAP 202

İzolesiz Koaksiyel Prob
İletken / Yalıtkan Tank

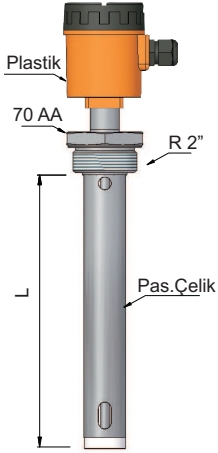


Maks. 4 m.

(-) 1 bar...(+) 100 bar
(-) 40 °C...(+) 150 °C

ECAP 203

İzolesiz Koaksiyel Prob
İletken / Yalıtkan Tank

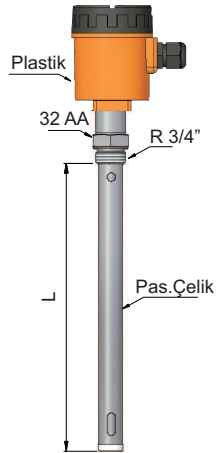


Maks. 1 m.

(-) 1 bar...(+) 100 bar
(-) 40 °C...(+) 150 °C

ECAP 20S

İzolesiz Koaksiyel Prob
İletken / Yalıtkan Tank

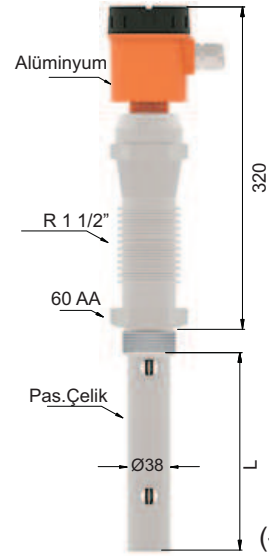


Maks. 4 m.

(-) 1 bar...(+) 25 bar
(-) 40 °C...(+) 400 °C

ECAP 204

İzolesiz Halat
İletken Tank

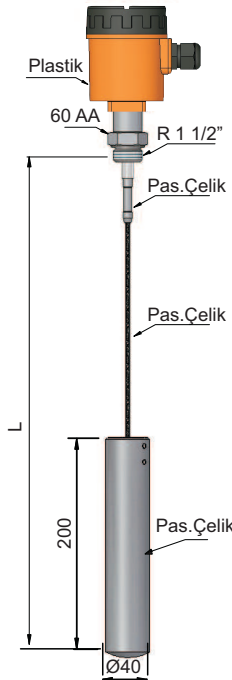


Maks. 16 m.

(-) 1 bar...(+) 60 bar
(-) 40 °C...(+) 150 °C

ECAP 204

İzolesiz Halat
İletken Tank

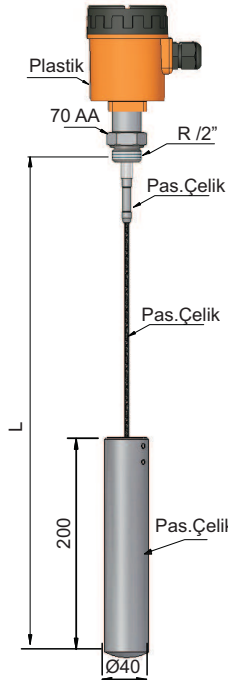


Maks. 32 m.

(-) 1 bar...(+) 60 bar
(-) 40 °C...(+) 150 °C

ECAP 205

İzolesiz Prob
İletken Tank

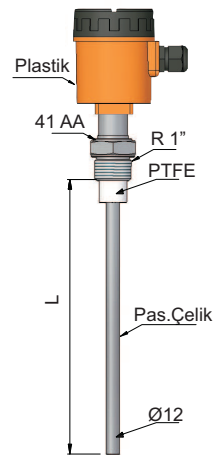

Maks. 6 m.


(-) 1 bar...(+) 60 bar
(-) 40 °C...(+) 150 °C

Örnek Modeller:

KATI PARTİKÜLLÜ MALZEMELER

ECAP 305

İzolesiz Prob İletken Tank

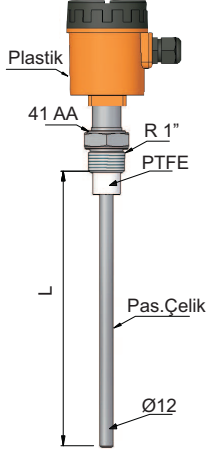


Maks. 6 m.

(-) 1 bar...(+) 60 bar
(-) 40 °C...(+) 150 °C

ECAP 304

İzolesiz Halat İletken Tank

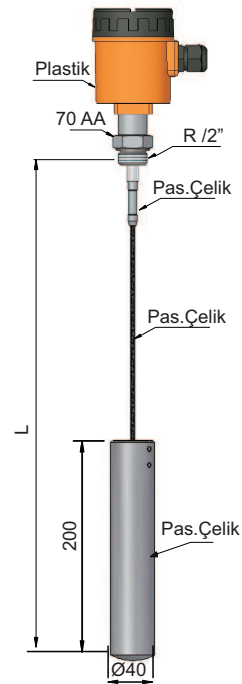


Maks. 32 m.

(-) 1 bar...(+) 60 bar
(-) 40 °C...(+) 150 °C

ECAP 306

PTFE İzoleli Prob İletken Tank

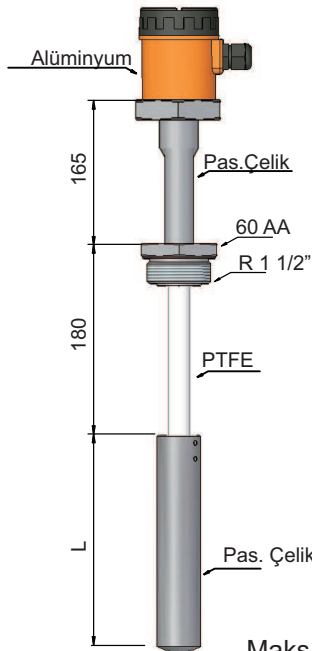


Maks. 1 m.

(-) 1 bar...(+) 25 bar
(-) 40 °C...(+) 200 °C

ECAP 30S

Seramik İzoleli Prob İletken Tank

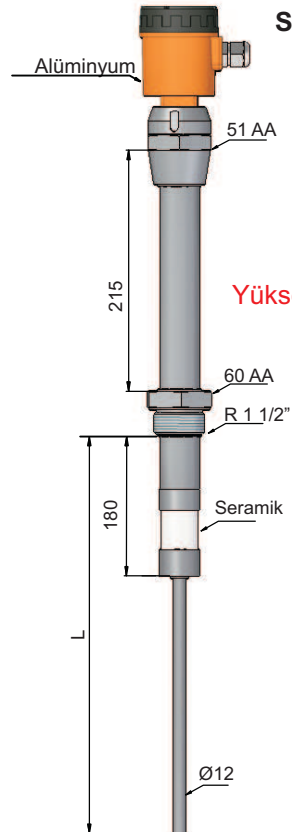

Yüksek Sıcaklık Versiyonu


Maks. 4 m.

(-) 1 bar...(+) 25 bar
(-) 40 °C...(+) 400 °C

Örnek Modeller:

YAPIŞKAN ve ASİT / BAZİK SIVILAR


ECAP 408A
Çift Prob (Teki İzoleli)
İletken / Yalıtkan Tank

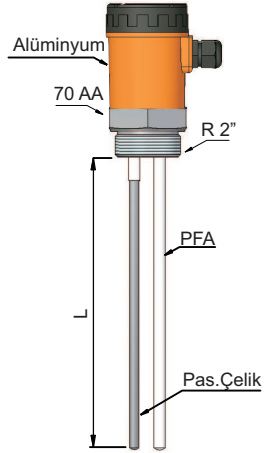

Maks. 4 m.

(-) 1 bar...(+) 100 bar
(-) 40 °C...(+) 150 °C


ECAP 408B
Çift Prob, İzolesiz
İletken / Yalıtkan Tank

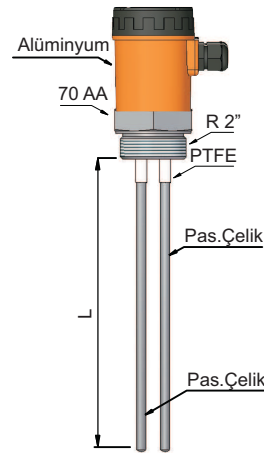

Maks. 6 m.

(-) 1 bar...(+) 60 bar
(-) 40 °C...(+) 150 °C


ECAP 408B
Çift Prob, İzolesiz
İletken / Yalıtkan Tank

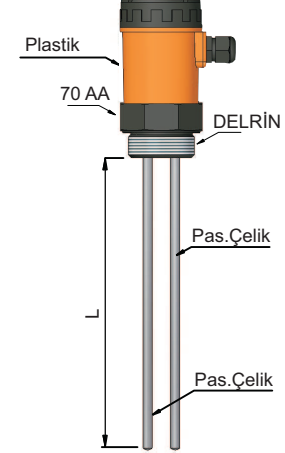

Maks. 6 m.

(-) 1 bar...(+) 25 bar
(-) 20 °C...(+) 80 °C


ECAP 408T
Çift Prob, İzoleli
İletken / Yalıtkan Tank

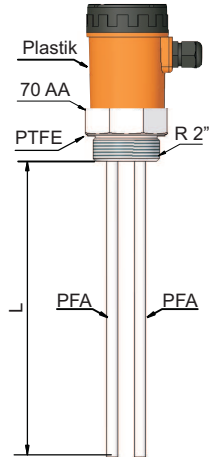

Maks. 1 m.

(-) 1 bar...(+) 25 bar
(-) 40 °C...(+) 150 °C

ECAP 408Tp
Çift Prob, İzoleli PVC Koaksiyel
İletken / Yalıtkan Tank

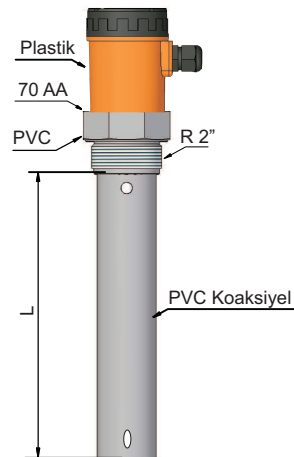

Maks. 1 m.

(-) 1 bar...(+) 6 bar
(-) 0 °C...(+) 60 °C

Sipariş Şekli : Kodlamada örnek modelleri dikkate alabilirsiniz!.

1 MODEL ECAP

İletken Sıvılar.....	1	Katı Partiküllü Malzemeler.....	3
Düşük İletkenlikli Sıvılar.....	2	Yapışkan ve Asit/Bazik Malzemeler.....	4

2 SERTİFİKA

Yok	0	(EN10204-3-1) Malzeme Sertifikasyonu.....	1
-----------	---	---	---

3 PROB TİPİ (MAKSİMUM BOY)

Tek Prob - İzoleli (Maks. 4 m.).....	1	Çift Prob - Tek İzoleli (Maks. 4 m.).....	8A
Tek Prob - Koaksiyel (Maks. 4 m.) Ø 38.....	2	Çift Prob - İzolesiz (Maks. 6 m.).....	8B
Tek Prob - İnce Koaksiyel (Maks. 1 m.) , Ø 21.....	3	Çift Prob - Çift İzoleli (Maks. 4 m.)	8T
Halat - İzolesiz (Maks. 32 m.).....	4	Çift Prob - Çift İzoleli , PVC Koaksiyel (Maks. 4 m.) ...	8Tp
Tek Prob - İzolesiz (Maks. 6 m.).....	5	Çift Prob İnce - Çift İzoleli (Maks. 1 m.)	8Tm
Tek Prob - Yüksek Sıcaklık (Maks. 4 m.).....	6	Seramik İzoleli Prob (Maks. 4 m.).....	S
Halat - İzoleli (0...32 m).....	7	Özel.....	x

4 PROB ÇAPI (mm) Ø

Ø 10 mm (Std.).....	10	Ø 8 mm	08
		Ø 12 mm	12

5 DALMA BOYU (mm) L

.....	mm
-------	----

6 PROSES SICAKLIĞI

Standard 150 °C.....	0	Kriyojenik Tanklar İçin (-) 196 °C.....	2
Soğutucu Aparat ile 200 °C	1	Peek İzolasyon ile 230 °C	3
		Seramik İzolasyon ile 400 °C	4

7 BAĞLANTI

Rekor (ISO 228-1)	Clamp (ISO 2852)	ISO Flanş (1092-1)	ISO Flanş (1092-1)	ASA Flanş (B16.5)
R 1/2" 0004	DN 32 - PN 16...1501	DN 25 - PN 16...0502	DN 25 - PN 40...0702	DN 50 - 150lb...1005
R 3/4" 0005	DN 50 - PN 16...1502	DN 32 - PN 16...0503	DN 32 - PN 40...0703	DN 65 - 150lb...1006
R 1" 0006	DN 65 - PN 16...1503	DN 50 - PN 16...0505	DN 50 - PN 40...0705	DN 80 - 150lb...1007
R 1 1/2" 0010		DN 80 - PN 16...0507	DN 80 - PN 40...0707	DN 100 - 150lb...1008
R 2" 0012		DN 100 - PN 16...0508	DN 100 - PN 40...0708	
1/2" NPT.....0203				
3/4" NPT.....0204				

8 ÇIKIŞ

4-20 mA iki telli	19	3 - 180 ohm	23
4-20 mA üç telli	20	10-180 ohm	24
0-10 V üç telli	21	240-33 ohm	25
0-20 mA üç telli	22	4-20 mA İki Telli+Röle	26
		Özel.....	x

9 MUHAFAZA

Plastik Muhafaza , B10p	050	Alüminyum Muhafaza , B20x	603
Plastik Muhafaza , B11p	053	Alüminyum Muhafaza , B22x	750
Plastik Muhafaza , B20p	103	Alüminyum, Çift Kapaklı B010x.....	851
Alüminyum Muhafaza , B10x	503	Pas.Çelik Muhafaza , B101x.....	800
		Özel.....	x

10 İZOLASYON MALZEMESİ

PBT.....	065	Polyamid.....	069
PTFE.....	066	Seramik.....	070
PFA.....	067	Kauçuk.....	081
PEEK.....	068	FKM.....	084

11 BAĞLANTI MALZEMESİ

304 Paslanmaz Çelik.....	001	Delrin.....	063
316 Paslanmaz Çelik.....	002	PVDF.....	064
Pirinç.....	041	PBT.....	065
PVC.....	061	PTFE.....	066
Polipropilen.....	062	Özel.....	x

12 ELEKTRİK BAĞLANTISI

Klemensli.....	00	Özel.....	x
----------------	----	-----------	---

13 OPSİYONEL

Yok.....	/ 0	Ayrı Elektronik Ünite.....	/ S
By - Pass Tüp.....	/ T	Çift Hücreli Dijital Gösterge.....	/ EDS02
Koruma Kılıfı - Tank Dışı İçin 304 Pas. Çelik.....	/ K6	Duvar Aparatı.....	/ W
		Özel.....	/ x

ÖRNEK

ECAP 101-10-300-0-006-21-050-066-002-00/0

İletken sıvılar için, L= 300 mm, R1", 0-10 V, Alüminyum Muhafazalı , Ø 10 Prob